



ACTA NO. 529/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN RELACION CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PARRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LIC. DANIEL AGUILAR ENSEÑAT, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL C. RAÚL SANTOYO DELGADO, REPRESENTANTE LEGAL DE TEKSAR LABS, S.A. DE C.V., SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS, MISMO QUE SE ENCUENTRAN AMPARADO EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 094/2023

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CONCEPTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE ALTA PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA SAFIN"

PROVEEDOR: TEKSAR LABS, S.A. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN:

NOMBRE: LIC. DANIEL AGUILAR ENSEÑAT

CARGO: DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES, EJERCICIO FISCAL 2023

TOTAL: \$366,637.19 M.N.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PARTIDA 1

"UNIDAD EVAPORADORA (INDOOR) DE AIRE ACONDICIONADO DE ALTA PRECISIÓN"

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes a main row for 2 units and a summary row for subtotal, I.V.A., and total.



**ACTA NO. 529/2023**

**PARTIDA 2  
"SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN"**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO.	\$37,089.50	\$37,089.50
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$37,089.50</b>
			<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$5,934.32</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$43,023.82</b>

QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **\$366,637.19** (SON: **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.**) I.V.A. INCLUIDO, MISMO QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD EVAPORADORA (INDOOR) DE AIRE ACONDICIONADO DE ALTA PRECISIÓN. "SMART COOLING PRODUCT, AIR COOLING, INDOOR UNIT, NETCOL5000, INTERNATIONAL PACKAGING".	\$139,488.52	\$323,613.37
2	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO.	\$37,089.50	\$43,023.82
		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$366,637.19</b>

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO; EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y RESGUARDO.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RECIBIDOS; Y, SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR "EL ESTADO"**

**LIC. DANIEL AGUILAR ENSEÑAT**  
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

**ENTREGA "EL PROVEEDOR"**

  
**C. RAÚL SANTOYO DELGADO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
DE TEKSAR LABS, S.A. DE C.V.




Número de parte de las Evaporadoras: 52272759-001

Números de Serie:

MD18B0000055



MD18B0000030

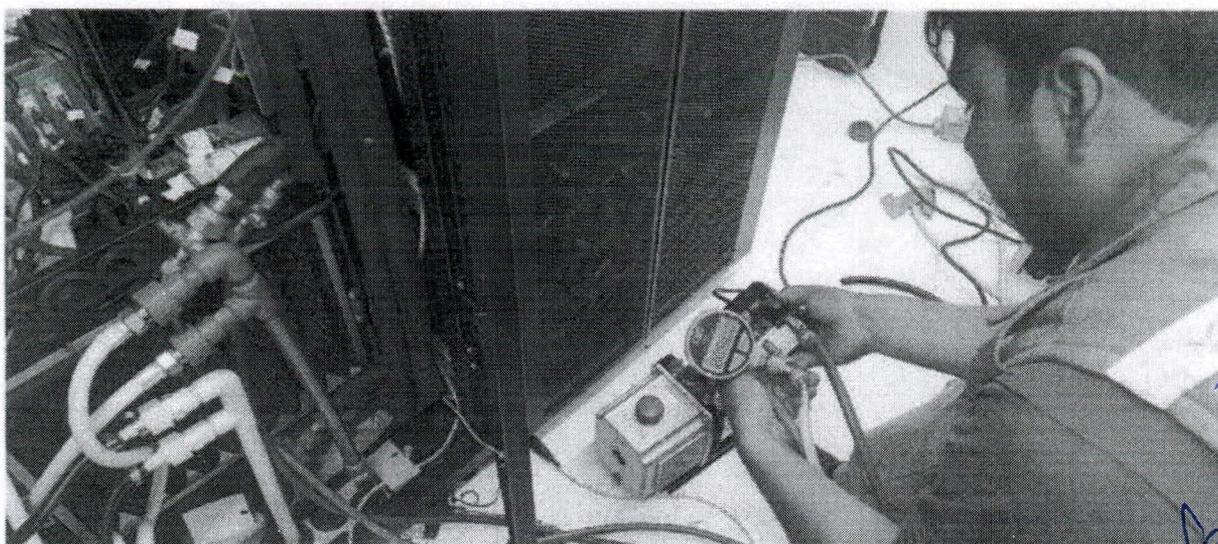


Fotografía 16. Inicio de pruebas.




**ACTA NO. 529/2023**


En el colector ECC800 se realizaron las configuraciones correspondientes y se revisó la ausencia de alarmas.

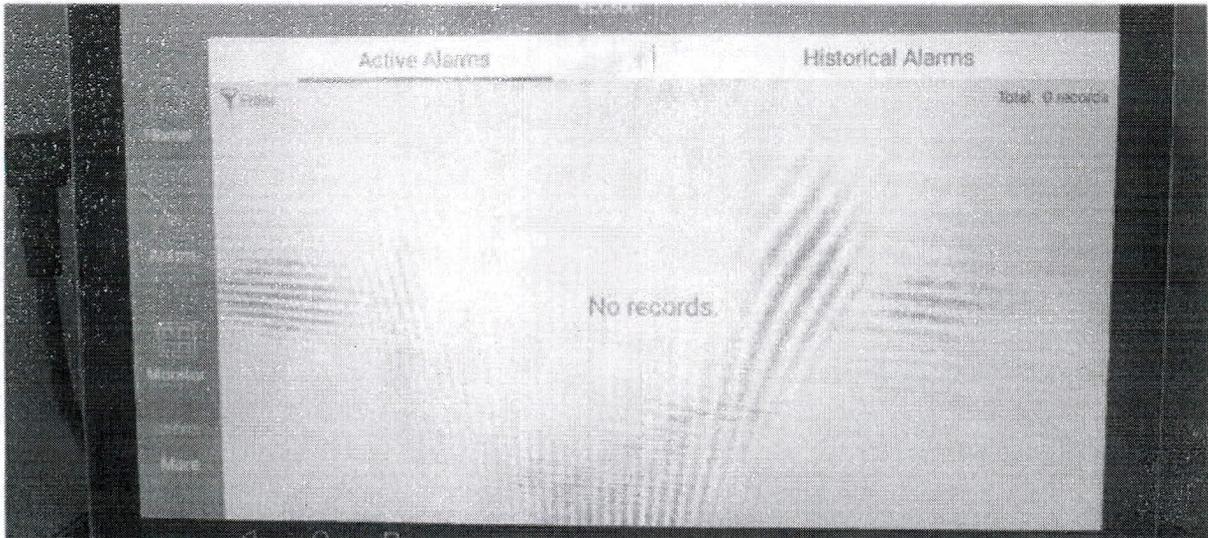


Fotografía 20. Sistema sin alarmas presentes.

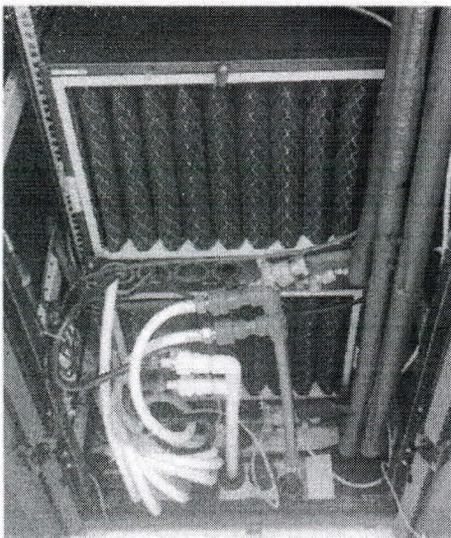

Fotografía 18. Equipos cerrados en conexiones y con filtros.

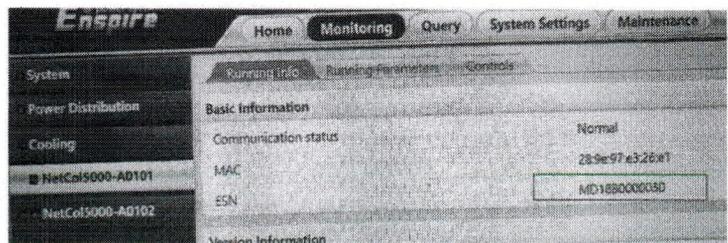

Fotografía 21. Número de serie de evaporadora 1.

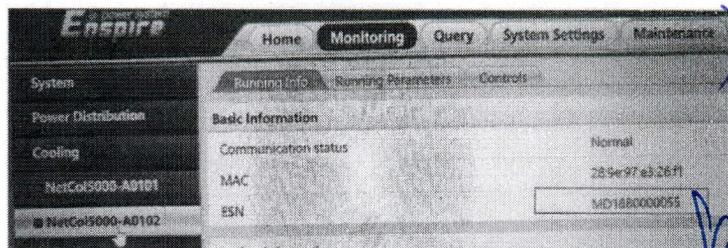

Fotografía 22. Número de serie de evaporadora 2.